

OPERATING AND INSTALLATION MANUAL

AKUMULATSIOONIPAAGID

NAD 50 v1
NAD 100 v1
NAD 200 v1



Maaletooja:
OÜ Cerbos
www.cerbos.ee

 **DRAŽICE**
NIBE GRUPI ETTEVÕTE

www.dzd.cz

Traditions since 1956

SISUKORD

1	KIRJELDUS	3
2	SOBIVA MAHU VALIK JA MAHUTI PAIGALDAMINE.....	3
3	TEHNILISED PARAMEETRID.....	4
4	INFOLEHT.....	4
5	MÕÕDUD JA ÜHENDUSED	4
6	PAKKEMATERJALI JA KASUTUSELT KÕRVALDATUD TOOTE KÄITLEMINE.....	6

ENNE PAIGALDAMIST LUGEGE KÄESOLEV JUHEND HOOLIKALT LÄBI!

Lugupeetud klient,
Firma Works Cooperative of Dražice - Machine Plant, Ltd. tänab
teid, et otsustasite valida meie toote.

Tootja võtab endale õiguse teha toote juures tehnilisi
muudatusi.



1 FUNCTION DESCRIPTION

Soojasalvestid on ette nähtud soojusallikast üle jääva soojusenergia salvestamiseks. Allikas võib olla tahke kütuse katel, soojuspump, kaminasüdamikud vms.

NAD tüüpi salvestite ülesanne on soojuse kogumine küttesüsteemis; energiakandja on (soojendatud) vesi. Salvesti lisamine soojusallikaga küttesüsteemi tagab soojusallika ideaalse töö soodsatel temperatuuritingimustel. Peamine eelis on soojusallika töö optimeerimine, kogudes tarbimata soojuse mahutisse.

Mahutid on valmistatud ilma sisepinna töötluseta teraslehest ja testitud mitmekordsel tööõhul.

NAD 50 v1, NAD 100 v1 ja NAD 200 v1 on isoleeritud kõvast polüuretaanist freoonivaba vahuga paksusega 42 mm, millel on kõrge isolatsioonivõime. Pealiskorpus on valmistatud lehtmestallist, pulbervärvitud pinnaviimistlusega.

Paigaldustingimused

NAD 50 v1 ja NAD 100 v1 on statsionaarsed riputatavad salvestid vertikaalseks paigalduseks kindlale, piisava kandevõimega alusele või seinale. NAD 200 v1 on ainult statsionaarne salvesti vertikaalseks paigalduseks kindlale piisava kandevõimega alusele.

Salvesteid NAD 50 v1, NAD 100 v1 ja NAD 200 v1 ei tohi kasutada joogivee mahutitena.

2 SOBIVA MAHU VALIK JA SALVESTI PAIGALDAMINE

Salvesti mahu valiku teostab küttespetsialist või isik, kellel on piisav kvalifikatsioon küttesüsteemide ehituse valdkonnas. NAD 50 v1, NAD 100 v1 ja NAD 200 v1 paigaldust peab teostama väljaõppinud torulukksepp, kes kinnitab töö teostamise garantiilehel.



Seade tuleb paigaldada mugavasse kohta, see tähendab, et seade peab olema kergesti kättesaadav võimalikuks vajalikuks hoolduseks, remondiks või asendamiseks, olenevalt olukorrast.

Küttekontuuri kaitseklapi ja akumulatsioonipaagi vahele ei tohi paigaldada sulgventiili!!!

Enne kokkupanekut soovitame mahutit ja küttekontuuri puhta veega loputada!

3 TEHNILISED PARAMEETRID

		NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 200 v1
SALVESTI LÄBIMÕÕT	mm	524	584	584
KÕRGUS	mm	561	803	1572
MAKSIMAALNE TÖÖRÕHK	bar	3	3	3
MAKSIMAALNE KÜTTEVEE TEMPERATUUR	°C	90	90	90
MAKSIMAALNE TÄIENDAVA KÜTTEKEHA VÕIMSUS TJ 6/4"	kW	3.3*	6	6

* Ainult see variant on kasutatav.


4 INFOLEHT

		NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 200 v1
ENERGIATÕHUSUSE KLASS		B	B	C
STAATILINE KADU	W	31	41	82
SALVESTI MAHT	l	50	120	208

5 MÕÕDUD JA ÜHENDUSED

NAD 50 v1

NAD 100 v1

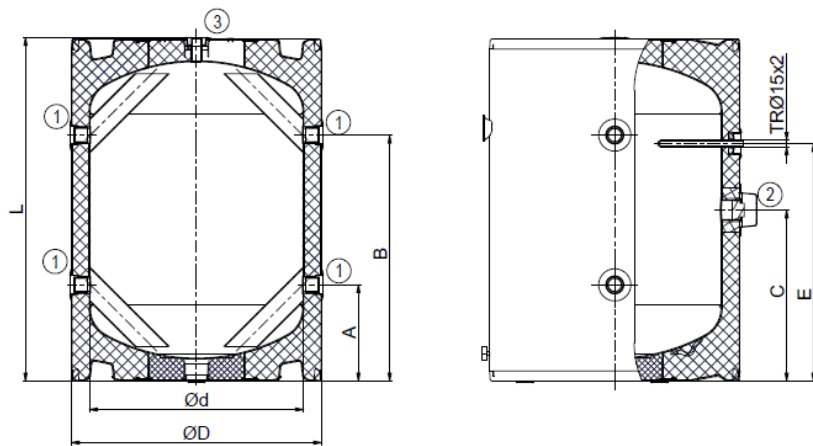


1 - Kuuma vee sisselase/ väljalase

2 - Muhv elektrilise küttekeha paigaldamiseks,

TJ 6/4"


3 - Õhuärastus

R - Riputuskronsteini mõõtmed

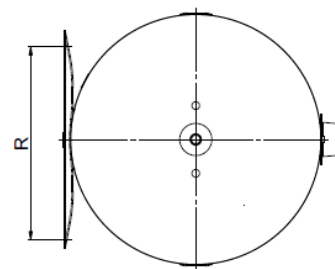

①	G 1" sisekeere
②	G 1 1/2" sisekeere
③	G 1/2" sisekeere

	NAD 50 v1	NAD 100 v1
A	215	225
B	345	575
C	265	400
d	440	500
D	524	584
E	365	555
L	561	803
R	300-310	300-310
	350-372	350-372
	432-468	432-468

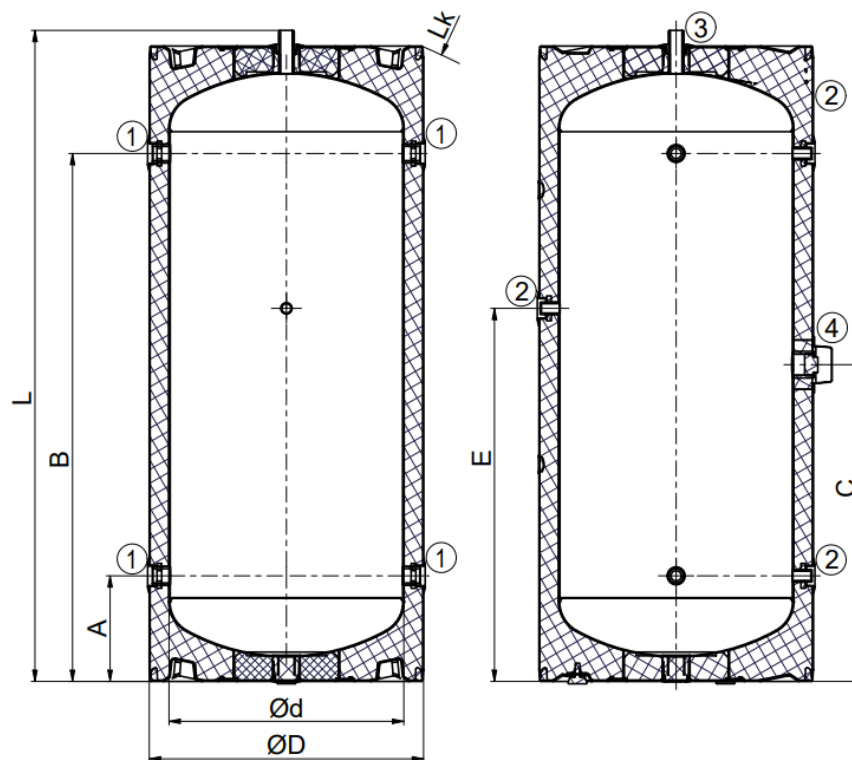

1. Kuuma vee sisselase/ väljalase
2. Küttevete äravool
3. Kuuma vee sisse-/väljalaskeava
4. Muhv elektrilise küttekeha paigaldamiseks, TJ 6/4"

①	G 1" sisekeere
②	G 1/2" sisekeere
③	G 1" väliskeere
④	G 1 1/2" sisekeere

NAD 200 v1	
A	225
B	1125
C	675
d	500
D	584
E	795
L	1387
Lk	1470

Soovitus

Enne käikuandmist soovitame lasta küttesüsteemi ringluspumbal vähemalt 24 tundi töötada. See kogub filtrisse võimaliku süsteemist pärineva saaste. Pärast filtri puhastamist on süsteem täielikult töökorras.

6 6 PAKKEMATERJALI JA KASUTUSELT KÕRVALDATUD TOOTE KÄITLEMINE

Viige mahuti pakendid ettenähtud jäätmekogumispunkti. Toote kasutuselt kõrvaldamisel demonteerige ja toimetage kasutuselt kõrvaldatud ja kasutuskõlbmatu seade jäätmekogumispunkti.



17-1-2025